


**Rapport d'essai n° 16G1148**  
**Essai proctor modifié et IPI**  
Normes NF P 94-093 et NF P 94-078

Matériaux	0/63 C (coupé à 0/20 C)	Date de prélèvement :	25 mai 2016
Donneur d'ordre :	LD SUD OUEST (AUDE AGREGATS)	Prélevé par :	LD CONTROLES
Client :	AUDE AGREGATS		

<b>Echantillon :</b>	<b>16G1148</b>	<b>Date d'essai :</b>	<b>3 juin 2016</b>
----------------------	----------------	-----------------------	--------------------

Essai PROCTOR MODIFIE				Refus à 20 mm (%) :	0,0
Energie du compactage :	Modifié	Type de moule :	CBR	Teneur en eau naturelle = 4,4 %	
<b>W IPI (%) :</b>	<b>3,9</b>			<b>W OPM (%) :</b>	<b>5,2</b>
<b>IPI :</b>	<b>101,00</b>			<b>pd OPN (t/m<sup>3</sup>) :</b>	<b>2,30</b>

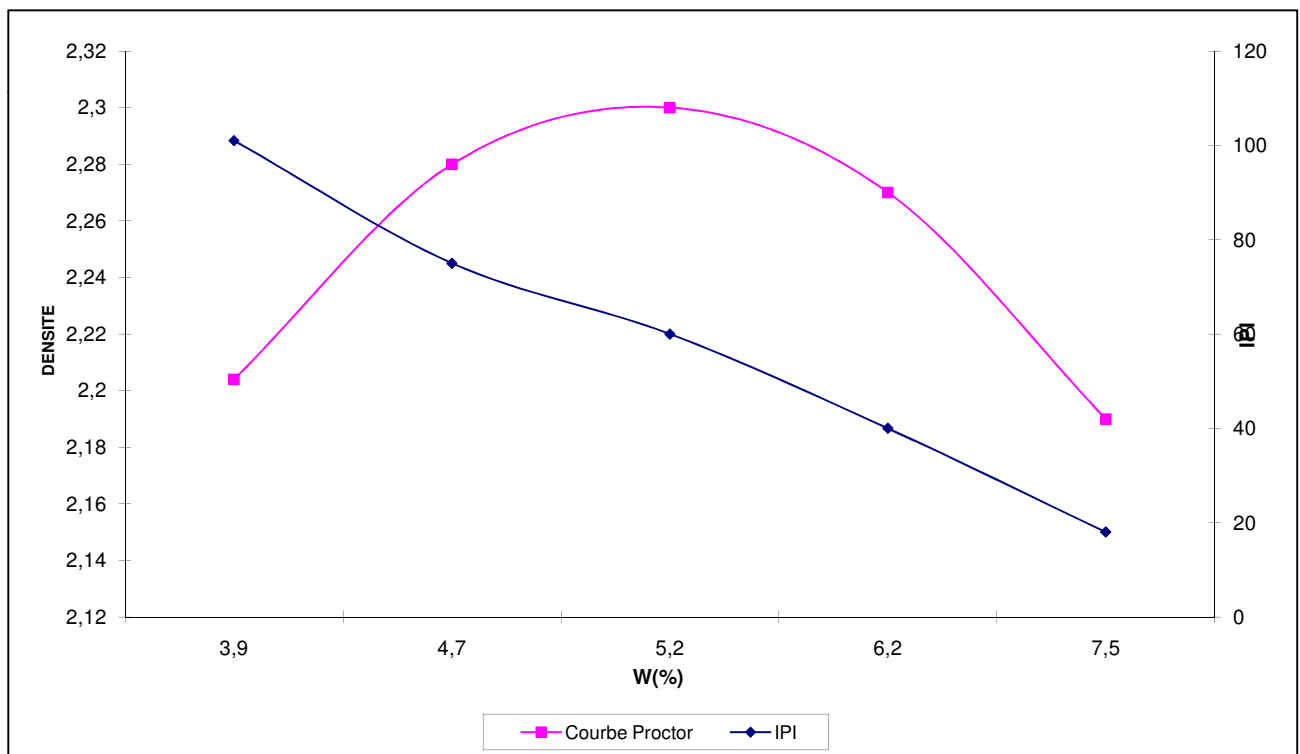

Fait à AURILLAC le : 03/06/2016  
Le Responsable section granulats : Sylvain PECHAUD