


**Rapport d'essai n° 16G1348**  
**Essai proctor normal et IPI**  
**Normes NF P 94-093 et NF P 94-078**

Matériaux	0/63 C (coupé à 0/20 C)	Date de prélèvement :	9 juin 2016
Donneur d'ordre :	LD SUD OUEST (AUDE AGREGATS)	Prélevé par :	LD CONTROLES
Client :	AUDE AGREGATS		

<b>Echantillon :</b>	<b>16G1348</b>	<b>Date d'essai :</b>	<b>24 juin 2016</b>
----------------------	----------------	-----------------------	---------------------

Essai PROCTOR NORMAL				Refus à 20 mm (%) :	30,0
Energie du compactage :	Normal	Type de moule :	CBR	Teneur en eau naturelle = 2,3 %	
<b>W IPI (%) :</b>	<b>5,7</b>			<b>W' OPN (%) :</b>	<b>3,99</b>
<b>IPI :</b>	<b>82,00</b>			<b>pd' OPN (t/m<sup>3</sup>) :</b>	<b>2,38</b>

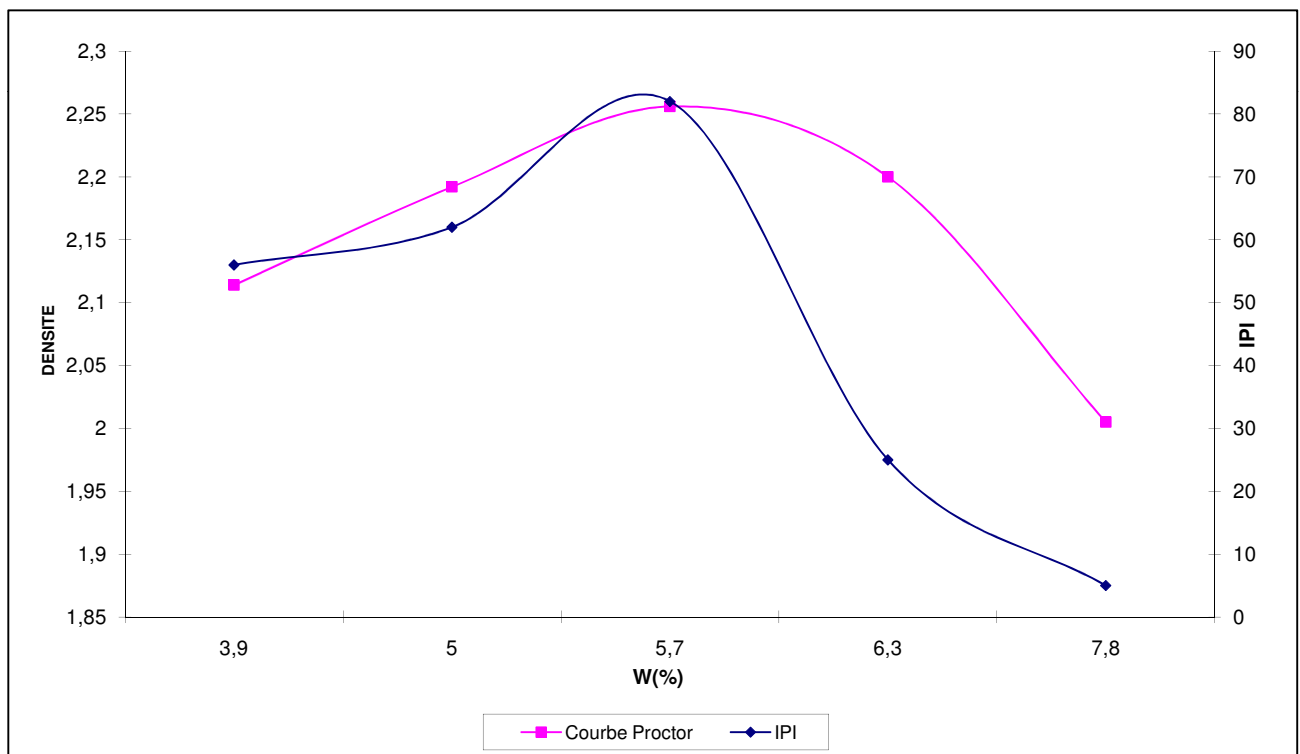

avec correction annexe A

Fait à AURILLAC le : 07/07/2016  
Le Responsable section granulats : Sylvain PECHAUD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, il comporte 1 page(s).  
Les essais dont les résultats figurent ci-dessus ont été exécutés conformément aux normes AFNOR sauf indication contraire en observation.  
Les échantillons sont éliminés après essai sauf demande expresse du donneur d'ordre. Les essais faisant l'objet du présent rapport portent sur un échantillon prélevé dans certaines conditions. Leur représentativité est liée à celle de l'échantillon et ne peut être étendue à l'ensemble de sa production ou de la fourniture. L'attention est attirée sur le fait que les résultats mentionnés par le présent rapport ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus mais que la portée et les conclusions à tirer de ces résultats :  
[x] N'ont pas été demandées par le donneur d'ordre. [ ] Font l'objet d'un document séparé.  
[ ] Sont indiquées dans le présent rapport d'essai en application du texte de référence fixé par le donneur d'ordre