


Rapport d'essai n° 16G1618
Essai proctor modifié et IPI
Normes NF P 94-093 et NF P 94-078

Matériaux	0/20 C	Date de prélèvement :	7 juillet 2016
Donneur d'ordre :	LD SUD OUEST (AUDE AGREGATS)	Prélevé par :	CLIENT
Client :	AUDE AGREGATS	GISEMENT :	LASTOURS

Echantillon :	16G1618	Date d'essai :	27 juillet 2016
----------------------	----------------	-----------------------	------------------------

Essai PROCTOR MODIFIE				Refus à 20 mm (%) :	0,0
Energie du compactage :	Modifié	Type de moule :	CBR		
W IPI (%) :	2,9			W OPM (%) :	4,2
IPI :	160,00			ρd OPM (t/m³) :	2,23

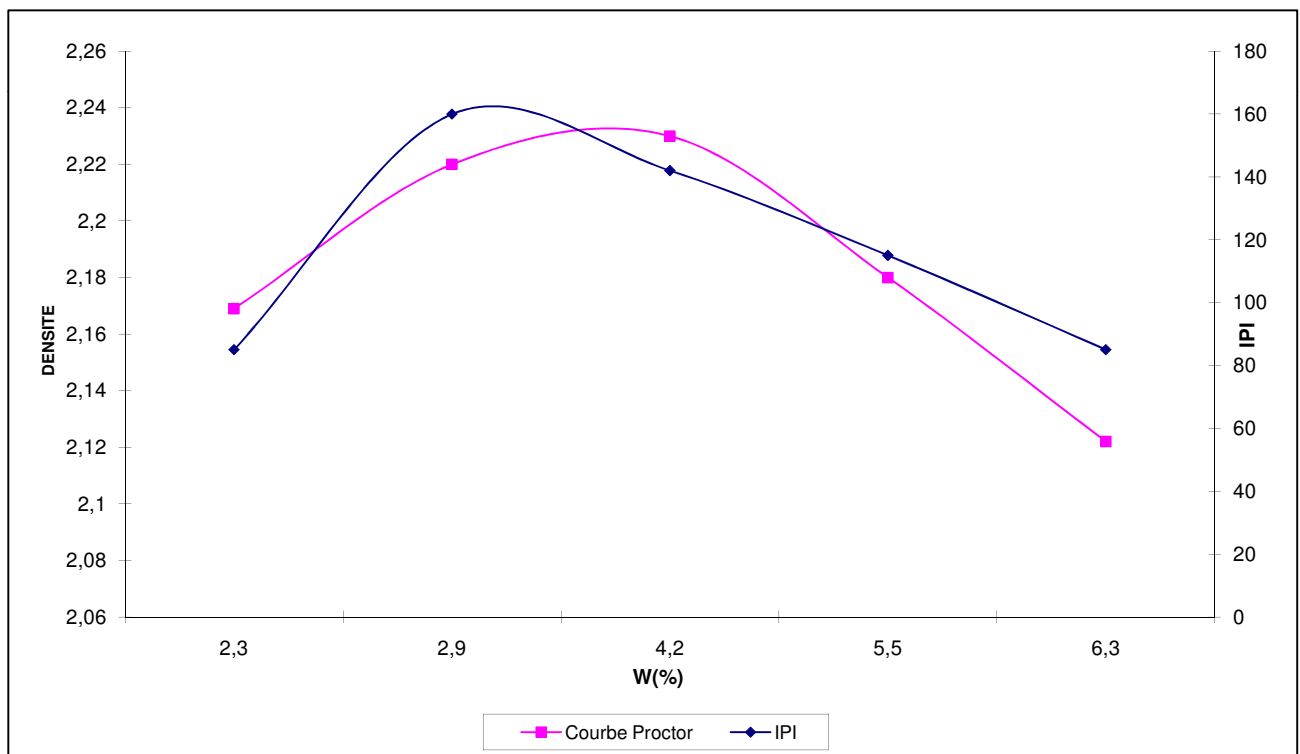

Fait à AURILLAC le : 29/07/2016
Le Responsable section granulats : Sylvain PECHAUD