


**Rapport d'essai n° 16G1348**  
**Essai proctor normal et IPI**  
**Normes NF P 94-093 et NF P 94-078**

Matériaux	0/63 C (coupé à 0/20 C)	Date de prélèvement :	9 juin 2016
Donneur d'ordre :	LD SUD OUEST (AUDE AGREGATS)	Prélevé par :	LD CONTROLES
Client :	AUDE AGREGATS		

<b>Echantillon :</b>	<b>16G1348</b>	<b>Date d'essai :</b>	<b>24 juin 2016</b>
----------------------	----------------	-----------------------	---------------------

Essai PROCTOR NORMAL				Refus à 20 mm (%) :	0,0
Energie du compactage :	Normal	Type de moule :	CBR	Teneur en eau naturelle = 2,3 %	
<b>W IPI (%) :</b>	<b>5,7</b>			<b>W OPN (%) :</b>	<b>5,7</b>
<b>IPI :</b>	<b>82,00</b>			<b>pd OPN (t/m<sup>3</sup>) :</b>	<b>2,26</b>

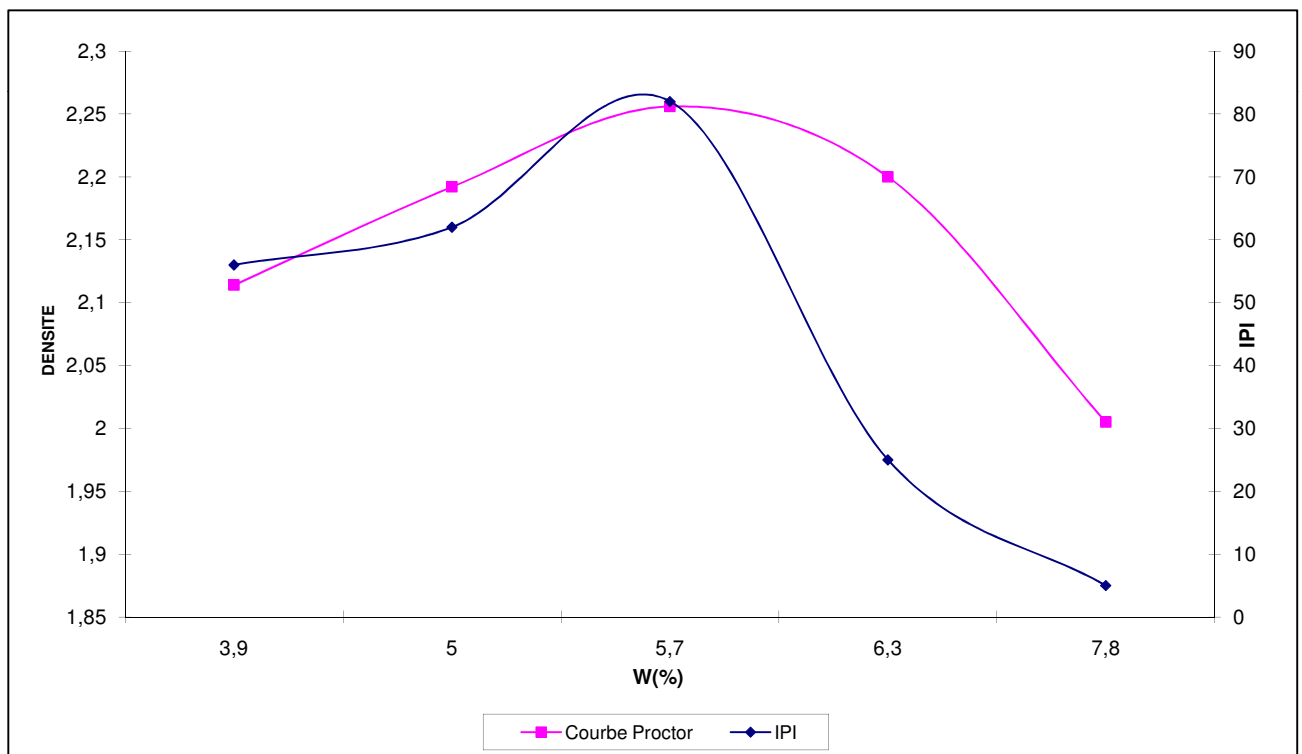

Fait à AURILLAC le : 27/06/2016  
Le Responsable section granulats : Sylvain PECHAUD