

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026  
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**  
**La Caunette - 11600 - LASTOURS**

Granulat **6.3/16 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3** **16** Norme **NF P18-545 - Article 9 - Code ? ERR F2 SA**

|         | d/2<br>3.15 | d<br>6.3 | D<br>16 | 1.4 D<br>22.4 | 2 D<br>31.5 | f<br>(%) | FI<br>(%) | LA | MDE | Arg<br>(%) | ImP<br>(%) | WA24<br>(%) | S<br>(%) |
|---------|-------------|----------|---------|---------------|-------------|----------|-----------|----|-----|------------|------------|-------------|----------|
| Vss + u | 6           | 20       | 100     |               |             | 1.8      | 24        | 28 | 23  | 1          | 0.1        | 5.3         | 1.1      |
| Vss     | 5           | 15       | 99      |               |             | 1.5      | 20        | 25 | 20  | 1          | 0.1        | 5           | 1        |
| Vsi     |             |          | 90      | 98            | 100         |          |           |    |     |            |            |             |          |
| Vsi - u |             |          | 85      | 97            | 100         |          |           |    |     |            |            |             |          |
| sf Max  |             |          |         |               |             |          |           |    |     |            |            |             |          |


\* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

|              | d/2<br>3.15 | d<br>6.3   | D<br>16     | 1.4 D<br>22.4 | 2 D<br>31.5  | f<br>(%)   | FI<br>(%) | LA        | MDE       | Arg<br>(%)   | ImP<br>(%)   | WA24<br>(%) | S<br>(%)     |
|--------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Nbr. val     | 15          | 15         | 15          | 15            | 15           | 15         | 7         | 8         | 8         | 8            | 10           | 8           | 7            |
| Maxi         | 5.0         | 15.0       | 97.0        | 100.0         | 100.0        | 2.0        | 10        | 19        | 17        | 0.1          | 0.01         | 0.8         | 0.240        |
| XF + 1.25 sf | 2.8         | 10.0       | 95.2        | 100.0         | 100.0        | 1.5        | 9         | 19        | 15        | 0.0          | 0.00         | 0.7         | 0.197        |
| XF           | <b>1.3</b>  | <b>5.3</b> | <b>92.2</b> | <b>100.0</b>  | <b>100.0</b> | <b>0.8</b> | <b>8</b>  | <b>16</b> | <b>12</b> | <b>Néant</b> | <b>Néant</b> | <b>0.4</b>  | <b>0.122</b> |
| XF - 1.25 sf | 0.0         | 0.6        | 89.2        | 100.0         | 100.0        | 0.1        | 7         | 13        | 9         | 0.0          | 0.00         | 0.1         | 0.047        |
| Mini         | 0.0         | 2.0        | 90.0        | 100.0         | 100.0        | 0.0        | 7         | 11        | 8         | Néant        | Néant        | 0.1         | 0.030        |
| sf           | 1.18        | 3.74       | 2.37        | 0.00          | 0.00         | 0.53       | 1.15      | 2.62      | 2.62      | 0.04         | 0.00         | 0.23        | 0.06         |

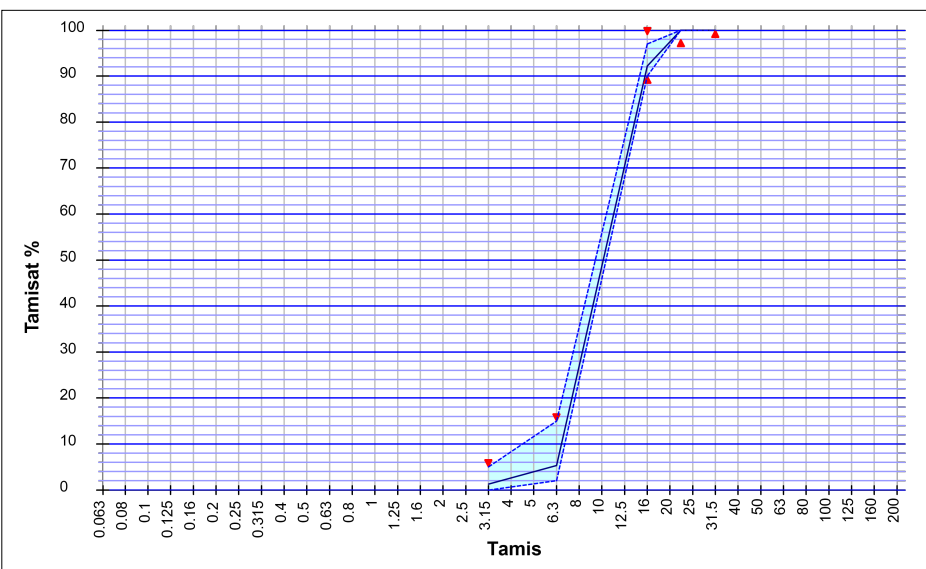

### Essai(s) complémentaire(s)

|                 |                 |            |           |
|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| Na2O eq         | LPC 37          | 02/09/2025 | 0.0001 %  |
| Alcali réaction | FD P 18-542     | 02/09/2025 | NR        |
| WAcM            | NF EN 1097-6    | 02/09/2025 | 0.0 %     |
| PSV             | NF EN 1097-8    | 17/11/2022 | 46        |
| CI              |                 | 03/09/2025 | < 0,001 % |
| Mh              | NF EN 1744-1+A1 | 02/09/2025 | Négatif   |
| AS              | NF EN 1744-1+A1 | 02/09/2025 | 0.020 %   |

BARREIROS DAVID

